
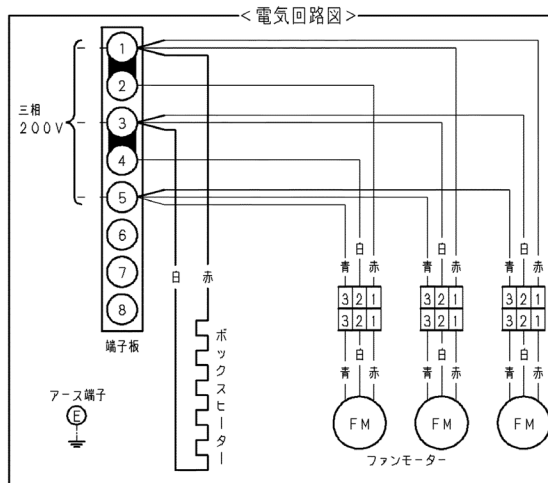


※据え付け時の注意

1. クーリングコイルの近傍に必ず止水栓を設けてください。
2. 必要供給水量に水量が達しない場合は、ポンプを設置してください。

標準品との主な相違点

1. 外装ケースはステンレス鋼板を採用
2. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理（2回塗り）
3. 厚肉内面溝付き銅管を採用
4. 蒸発器の管板と銅管の交差部に吹き付け塗装処理

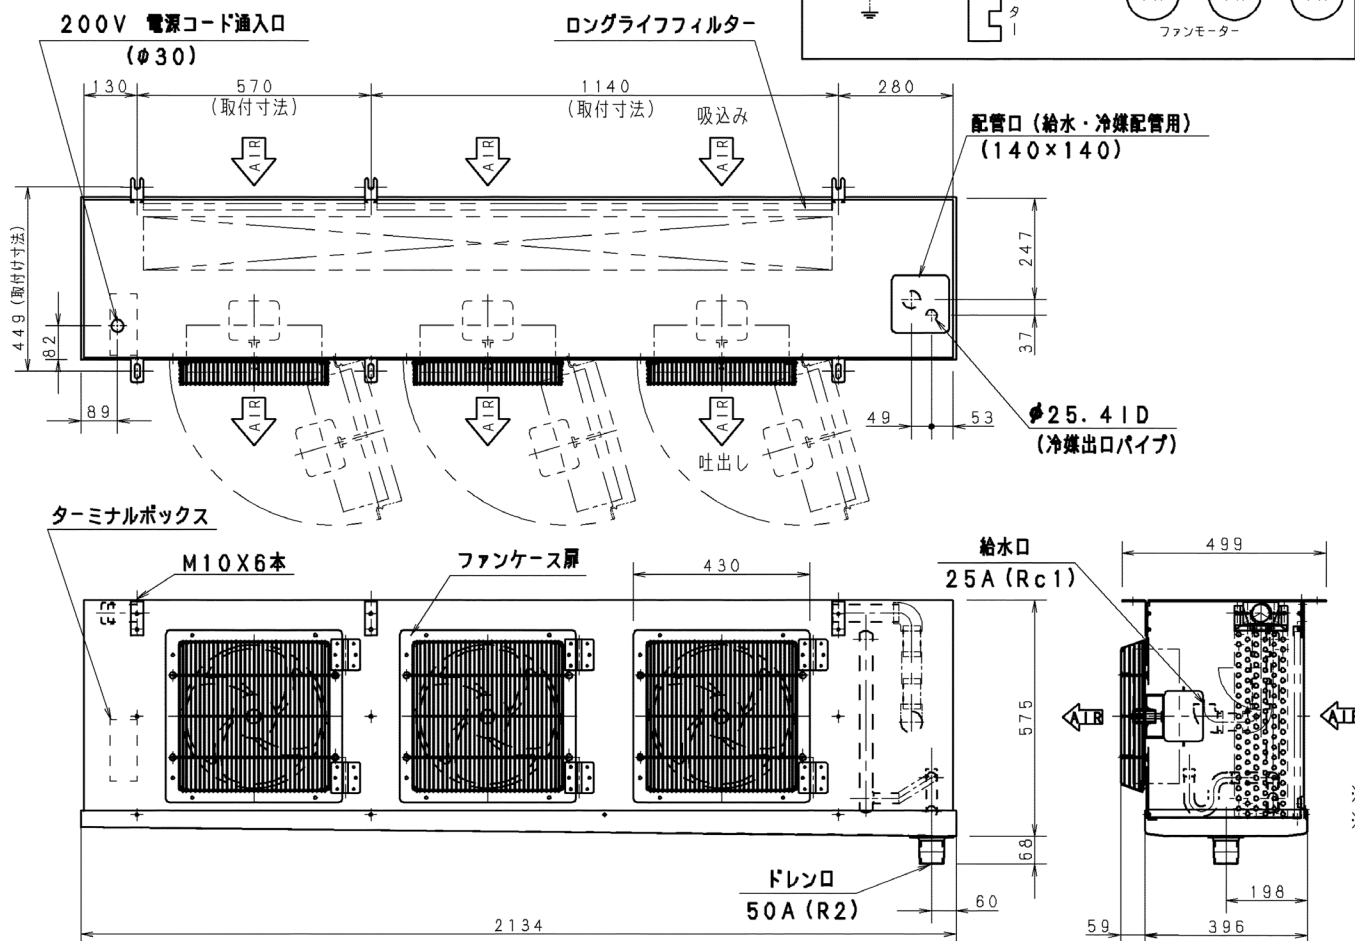

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-HA10500CPS	
外 装 ケ ー ス	ステンレス鋼板	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃超	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.0 mm	
冷 却 面 積	46.93 m ²	
※1 冷凍能力	5℃TD	5,520 / 6,020 W
	7℃TD	7,720 / 8,420 W
	10℃TD	11,030 / 12,030 W
銅 管 有 効 長	1,680 mm	
列 数 X 段 数	6 X 18	
ファンモーター	出 力	50W X 3 (入力50/60Hz 297/375W)
	始動電流	2.7 / 2.5 A
フ ァ ン 直 径	φ330 mm	
風 量	78 / 87 m ³ / min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.30 / 0.42 kW
	霜 取 り	0.30 / 0.42 kW
総合消費電流	運 転	1.1 / 1.5 A
	霜 取 り	1.1 / 1.5 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ 容 ー タ 量	霜 取 り ヒ ー タ ー	—
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	—
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mm ID
	給 水 口	25A (Rc1)
管 統	ド レ ン 口	50A (R2)
必 要 供 給 水 量	35~50 L / min	
霜取り終了感知サーモスタット	—	
異常過熱防止サーモスタット	—	
製 品 質 量	105.5 kg	
適 用 冷 凍 機 の 目 安	3.7 kW	
付 属 品	取扱説明書、キャップ	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入ロ部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.04.08	09.06.24	A3サイズ 1/10	CC-HA10500CPS-03
			作成日 22.01.26

回路図追加

製品コード	832-470-61
品番	CC-HA10500CPS

仕様は改良により一部変更する場合があります。