

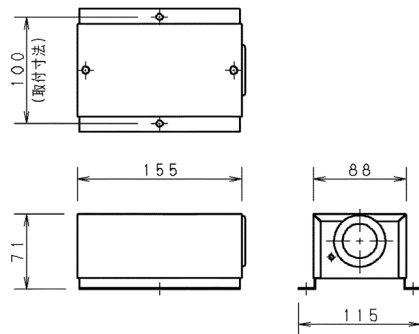
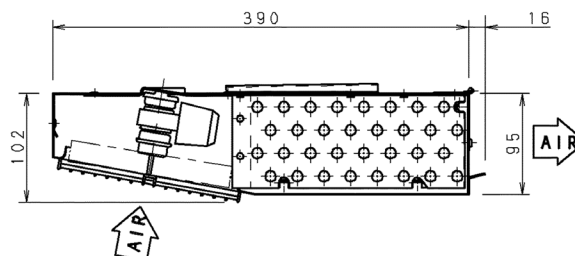
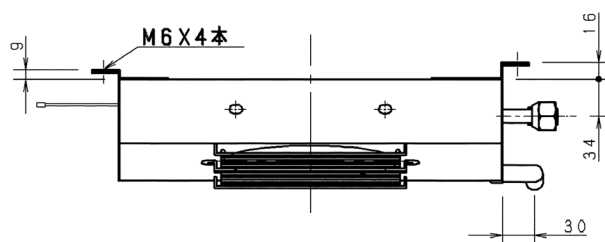


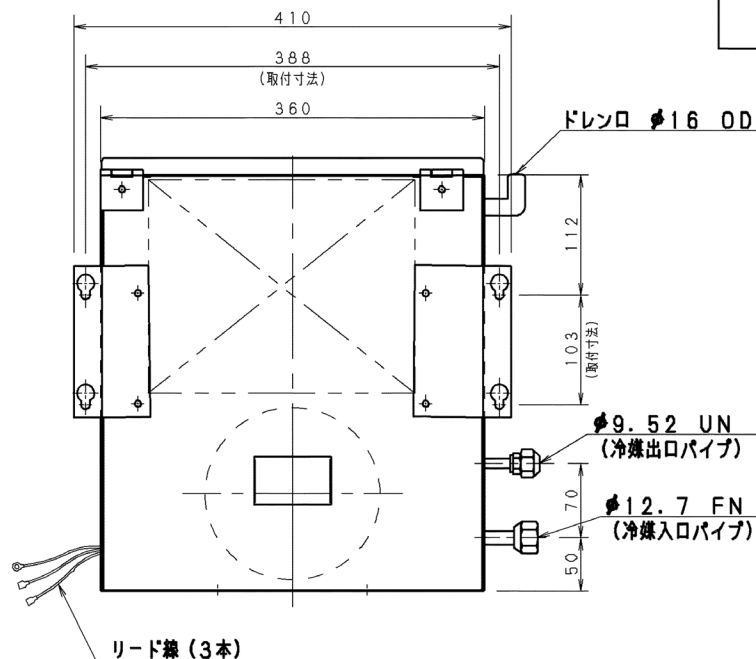

ターミナルボックス (付属品)

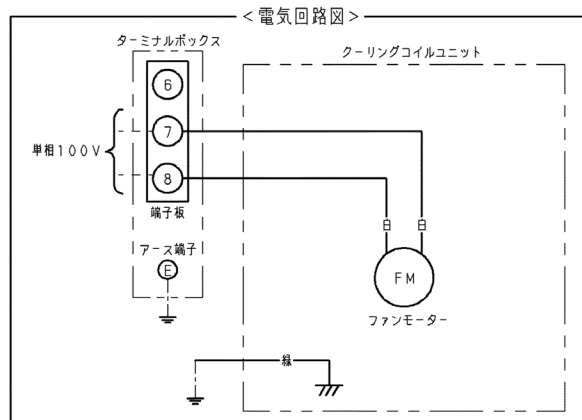

機 種 名	CC-R411	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.23 mm	
冷 却 面 積	1.99 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5℃ TD	190 W
	7℃ TD	260 W
	10℃ TD	370 W
銅 管 有 効 長	250 mm	
列 数 X 段 数	8 X 4	
フ ァ ン モ ー タ ー	2W (入力50/60Hz 21/20W)	
フ ァ ン 直 径	φ152 mm	
風 量	3.1m ³ /min	
電 源	1φ 100V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	21/20 W
	霜 取 り	21/20 W
総合消費電流	運 転	0.40/0.35 A
	霜 取 り	0.40/0.35 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ ー タ ー	霜 取 り ヒ ー タ ー	-
	ターミナルボックスヒーター	-
	ドレンホースヒーター	-
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ9.52 mm UN
管 統	ド レ ン 口	φ16.0mm OD (ドレンホース内径φ16mm ID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
質 量	6.0 kg	
適 用 冷 凍 機	150 W	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド ターミナルボックス、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.04.08	92.02.03	A3サイズ 1/5	CC-R411-04
			作 成 日 21.01.28

回路図追加

製品コード **832-382-74**

品 番 **CC-R411**

仕様は改良により一部変更する場合があります。