
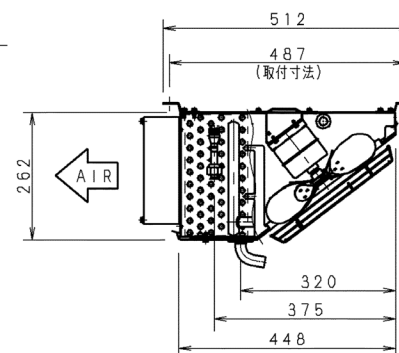
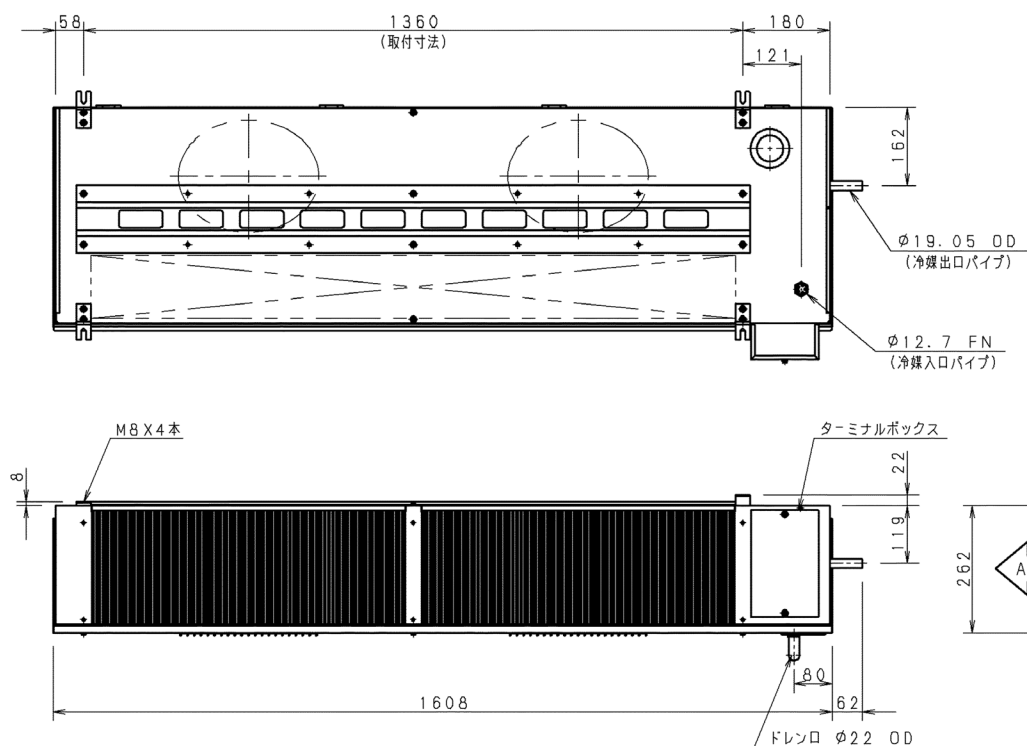


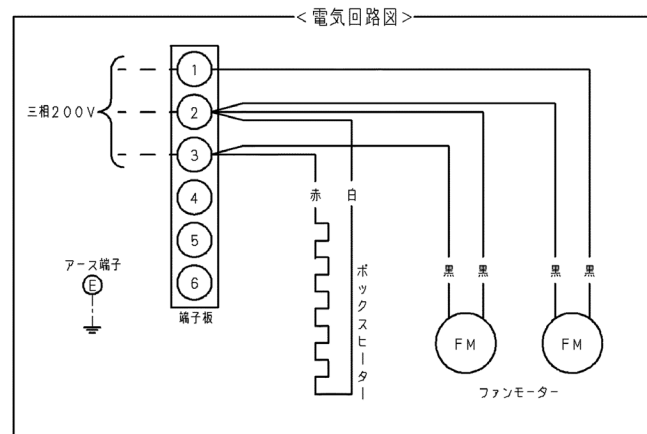

機 種 名	CC-T4000	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃ 超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷 却 面 積	19.79 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	2000/2060 W
	7° CTD	2790/2870 W
	10° CTD	3990/4100 W
銅 管 有 効 長	1330 mm	
列 数 X 段 数	6 X 10	
ファ ン モ ー タ ー	20W X 2 (入力50/60Hz 144/152W)	
ファ ン 直 径	φ270 mm	
風 量	27/28 m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.15/0.16 kW
	霜 取 り	0.15/0.16 kW
総合消費電流	運 転	0.9/0.9 A
	霜 取 り	0.9/0.9 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ ー ー タ ー	霜 取 り ヒ ー タ ー	—
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	—
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ19.05 mm OD
管 統	ド レ ン 口	22mm OD (ドレンホース内径φ22mm ID)
霜取り終了感知サーモスタット	—	
異常過熱防止サーモスタット	—	
質 量	29 kg	
適 用 冷 凍 機	1.5kW～2.2kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド、 Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中間温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-T4000-04
22.04.08	99.09.27	1/11	作 成 日 22.02.02

回路図追加

製品コード	832-348-58
品 番	CC-T4000

仕様は改良により一部変更する場合があります。